



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС KG 417/021.RU.02.03510.

Серия KG

№ 0166018



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОСП ОсОО "Сертификат - Плюс" № KG 417/КЦА.ОСП.021
от 24 сентября 2021 выдан Кыргызским Центром Аккредитации при МЭ КР; Место нахождения:
Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Ленина 150; тел: +996 551 002704; +996 554 713151;
электронная почта: pazylov58@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «РЕСПИК»; ОГРН 1216300021321,
ИНН 6320055881 Место нахождения: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Самарская область, город
Тольятти, городской округ Тольятти, 445024, город Тольятти, улица Революционная, дом 3,
квартира 642; тел: +79276175154; электронная почта: respik-safety@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "РЕСПИК"; Место
нахождения: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 445024, Самарская область, городской округ
Тольятти, город Тольятти, улица Революционная, дом 3; квартира 642, Место осуществления
деятельности: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 445043, Самарская область, город Тольятти, улица
Борковская, дом 38,

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания, торговой марки «RESPIK»;
ПОЛУМАСКИ ФОРМОВАННЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ С КЛАПАНОМ ВЫДОХА GX 7020 FFP2,
класс защиты FFP2. Продукция изготовлена в соответствии ТУ 32.99.11-07- 98894957-2025

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9020

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств
индивидуальной защиты", УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря
2011 г. № 878

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №39-05-25 от 16.05.2025;
Испытательная лаборатория ООО "Лабораторная Экспертиза", аттестат аккредитации
RA.RU.21HP61 Схема сертификации: 3С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 12.4.246-2016 «Система стандартов
безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры
противоаэрозольные». ГОСТ Р 12.4.194-99 ССБТ "Средства защиты органов дыхания. Фильтры
противоаэрозольные. Общие технические условия". Срок службы (годности) условия и срок
хранения продукции, а также условия применения в соответствии с эксплуатационной
документацией

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.05.2025 ПО 18.05.2030 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

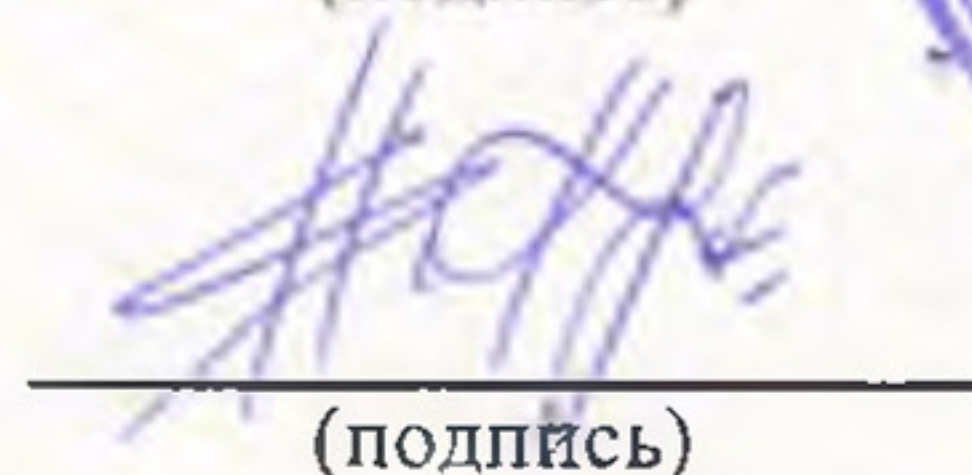
Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации


(подпись)



Маматалиева Ибадатхан Таишанбековна
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

Абдылдаева Тажисиниса Таалайбековна
(Ф.И.О.)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС KG 417/021.KZ.02.00117

Серия KG

№ 0166099



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОСП ОсОО "Сертификат - Плюс" № KG 417/КПА.ОСП.021
от 24 сентября 2021 выдан Кыргызским Центром Аккредитации при МЭ КР; Место нахождения:
Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Ленина 150; тел: +996 551 002704; +996 554 713151;
электронная почта: razylov58@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Товарищество с ограниченной ответственностью "RespiroTec"; БИН
240440002267, ИНН 240440002267 Место нахождения: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
Турксибский район, город Алматы, Турксибский район, улица Стасова, здание 70, почтовый
индекс 050011; тел: +77474411878; электронная почта: vipkazimport@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Товарищество с ограниченной ответственностью "RespiroTec"; Место
нахождения: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, 050011, город Алматы, Турксибский район, улица
Стасова, здание 70,...

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания противоаэрозольные
(смотри приложение №0082551) согласно приложения на 1 листе(ах) . серийный выпуск Акт
проверки состояния производства №060 от 04.05.2025 год.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС согласно приложения на 1 листе(ах)

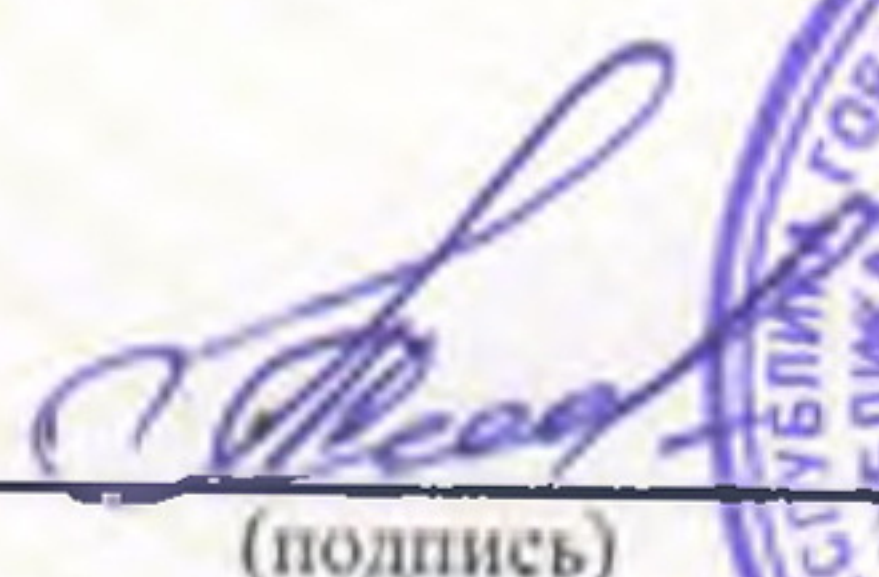
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств
индивидуальной защиты". УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря
2011 г. № 878

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №40-05-25, 41-05-25 от
16.05.2025; Испытательная лаборатория ООО "Лабораторная Экспертиза", аттестат аккредитации
RA.RU.21HP61 Схема сертификации: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 12.4.294-2015 "ССБТ. СИЗ органов дыхания
Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. ОТУ", пункты 7.5, 7.9.1, 7.9.2, 7.11, 7.12,
7.15, 7.16, 7.17.2.1, 7.12.2.2, 8.3.1, 8.3.2, раздел 5 Условия и сроки хранения, срок службы
(годности) продукции согласно руководству по эксплуатации. Действие сертификата соответствия
распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления
отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения:
09.2024

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.05.2025 ПО 18.05.2030 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

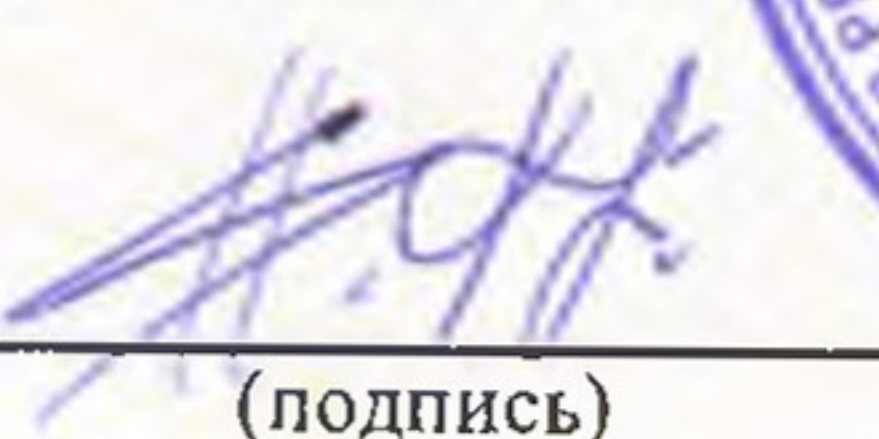
Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации


(подпись)



Маматалиева Ибадатхан Таишанбековна
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

Абдылдаева Тажиниса Таалайбековна
(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ЕАЭС КГ 417/021.KZ.02.00117

Перечень конкретной продукции,

на которую распространяется действие сертификата соответствия

Серия КГ № 0082551



№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Кол-во, единица измерения
		Средства индивидуальной защиты органов дыхания противоаэрозольные (смотри приложение №0082551)	
1	6307909800	Средства индивидуальной защиты органов дыхания противоаэрозольные: полумаски фильтрующие без клапана, артикулы FF 010 (класс защиты FFP1 NR D), FF 020 (класс защиты FFP2 NR D), FF 030 (класс защиты FFP3 NR D)	
2	6307909800	Средства индивидуальной защиты органов дыхания противоаэрозольные: полумаски фильтрующие с клапаном, артикулы FF 011 (класс защиты FFP1 NR D), FF 022 (класс защиты FFP2 NR D), FF 033 (класс защиты FFP3 NR D)	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Сертификат

Плюс

Маматова Ибадатхан Таиштанбековна

(Ф.И.О.)

Абдылдаева Тажиниса Таалайбековна

(Ф.И.О.)